


**Міністерство освіти і науки України
Українська технологічна академія
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова
Редакція міжнародного науково-технічного журналу "ВОТТП"
Хмельницький національний університет
Редакція наукового журналу "Вісник ХНУ"
Вінницький національний технічний університет
Видавництво «Техносфера»
Науково-технічний журнал «Фотоніка»
Томська група відділення Інституту інженерів
по електротехніці і радіоелектроніці ІЕЕЕ**

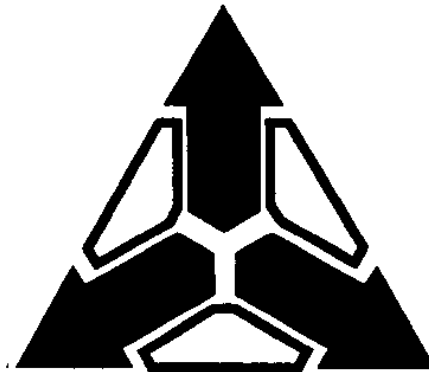

**ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ
(ВОТТП_15_2015)**

**Матеріали
XV міжнародної науково-технічної конференції**

10 - 14 вересня 2015 р. в м. Одеса (Затока)

Одеса, 2015

**ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОВНОТИ ЗАХИСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ ВІД ВІДМОВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ**

Анотація. Розглядаються питання, пов'язані з підвищенням надійності технологічного обладнання з жорсткою та гнучкою логікою для всіх промислових галузей. Проведено оцінку повноти захисту для технологічного обладнання з різноманітною складністю, яка дозволяє підійти до вирішення задачі синтезу захисту та оптимізувати його. Запропоновано метод оцінки повноти захисту.

Ключові слова: обладнання, система управління, захист, інформаційна система, управляюча програма.

TOLBATOV V.A.*, TOLBATOV A.V.***, VIUNENKO O.B.***, TOLBATOV S.V.***, DOBRORODNOV O.A.*
*Sumy State University; **Sumy National Agrarian University; ***National aviation university, tolbatov@ukr.net

**BASIC ASPECTS OF PROTECTION OF TECHNOLOGICAL ASSESSMENT
OF COMPLETENESS EQUIPMENT DISCLAIMER CONTROL SYSTEM**

Annotation The problems associated with the increased reliability of process equipment with rigid and flexible logic for all industrial sectors. The evaluation of completeness of protection for technological equipment of various complexity, which allows to approach the problem of synthesis protection and optimize it. Proposals method for assessing the completeness of defense.

Keywords: equipment, control system, protection, information system, controlling program.

Вступ

Розглянуті питання, пов'язані з підвищенням надійності технологічного обладнання з жорсткою та гнучкою логікою для всіх промислових галузей [1-5]. Поступова відмова це відмова що відбувається в результаті повільного, поступового погіршення параметрів об'єкту. Як зазначається в роботі – забезпечення надійності можуть проводитися на стадії проектування, виготовлення та експлуатації об'єкту. Описано метод оцінки допустимих відхилень визначальних параметрів. Наведено приблизний перелік видів захисту для оптимального функціонування обладнання та систем управління.

Мета введення захисту обладнання від відмов, що виникають у системі управління (СУ) та її оцінки – підвищення експлуатаційної надійності СУ, запобігання браку продукції, що випускається, попередження аварії устаткування і травматизму обслуговуючого персоналу [2].

Визначення допустимих відхилень вибраних параметрів

Допустимі відхилення визначальних параметрів встановлюється виходячи з ефективності функціонування СУ. Нехай ефективність функціонування СУ визначається деяким функціоналом E

$$E = \Phi[x_1, \dots, x_n, f_1(y_1, \dots, y_k), \dots, f_m(y_1, \dots, y_2)] \quad (1)$$

котрий задається параметрами $\{x_i\}$ і функціями $\{f_j(y_1, \dots, y_k)\}$. Якщо припустити, що зміні піддається один з параметрів x_i , то функція ефективності СУ може бути в загальному випадку зображена графічною залежністю $E = \Phi[x_i]$ (рис. 1).

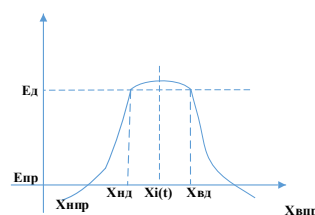


Рис. 1. Графічна залежність функції ефективності системи управління

Зміна параметра x_i , може привести до такого рівня ефективності $E_{пр}$, що використання СУ стає практично недоцільним, і більше того, може зруйнувати керований об'єкт.

Система нерівностей

$$x_{нрн} < x_i < x_{нрв} \quad (2)$$

визначає область можливого використання СУ при зміні даного параметра. У цьому випадку $x_{нрн}$ та $x_{нрв}$ – нижня і верхня граничні значення параметра x_i .

В силу того, що в більшості випадків межі граничного стану параметрів розмиті, а захисна реакція СУ не може бути реалізована миттєво, вводиться рівень ефективності $E_{д}$, який би охоплював область допустимої зміни визначаючого параметра і відповідно $x_{дн}$ та $x_{дв}$ нижню і верхню межу допустимої зміни параметра x_i . Область допустимої зміни визначаючого параметра повинна вибиратися таким чином, щоб реакція системи захисту виключала б можливість досягнення СУ свого граничного стану. Якщо функціонал

виражений через функцію змінного параметра $E=\Phi[f_i(y_i)]$, то ефективність СУ буде залежати від того, наскільки точно виконується залежність $[f_i(y_i)]$. В цьому випадку межа граничного ξ_{np} і допустимого ξ_g станів представляють також функції. Система нерівностей визначає область можливого використання СУ при зміні даного параметра.

$$|f_{np}(y_i) - f(y_i)| \leq \delta_{np} \quad (3)$$

$$|f_g(y_i) - f(y_i)| \leq \delta_g \quad (4)$$

Область допустимого відхилення визначального параметра встановлюється виходячи з точності виконання вимог до технологічного процесу. До цих вимог належать: дотримання допусків на розміри оброблюваних поверхонь, встановлених меж відхилення значень швидкості обробки часу перемикання пристроїв. Технологічний процес обробки на обладнанні з жорсткою та гнучкою логікою задається управляючою програмою (УП), яка визначає траєкторію переміщення виконавчого механізму, моменти підключень (перемикань) елементів автоматики. Керуючий вплив, що задається УП перетворюється оператором А цільової функції \bar{Y} в вектор стану системи управління \bar{Y} (рис. 2). Через неточності перетворення і під впливом зовнішніх збурюючих впливів можлива деяка неузгодженість Δ між заданим УП керуючим впливом і реалізованим вектором стану.

$$\bar{\delta}A - \bar{Y} = \Delta \quad (5)$$

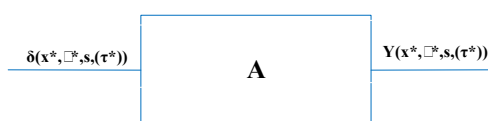


Рис. 2. Система перетворень

Для забезпечення вимог технологічного процесу необхідно, щоб $\|\bar{\Delta}\| \leq \delta$.

Оцінка повноти захисту

Оцінка повноти захисту – одна з основних при визначенні якості системи управління. Вона базується на тому, що СУ повинна відтворювати зміну керуючого впливу на керований об'єкт відповідно до УП при відхиленнях, що не перевершують допустимі значення. Закон зміни керуючого впливу визначається набором функцій, реалізованих системою управління та залежить від виду обладнання, для управління яким призначається дана СУ. При цьому необхідно враховувати клас системи управління. Найбільша повнота захисту повинна бути передбачена в СУ, що призначаються для керування високоавтоматизованим обладнанням, таким, як роботизовані технологічні комплекси, гнучкі виробничі модулі. Системи управління 1-го класу призначені для автоматизованих верстатів, процес обробки на яких проходять в основному в присутності оператора. Тому для таких СУ вимоги до системи захисту можуть бути занижені. В даному випадку достатній захист на функціональному рівні деяких пристроїв, що входять в СУ та приводу подачі. Системами управління 2-го класу оснащуються верстати-напівавтомати, експлуатовані в умовах серійного виробництва. Процес обробки на цих верстатах протікає за значної частки участі оператора, однак меншою мірою, ніж у першому випадку. Для даного класу СУ система захисту може бути також вирішена на функціональному рівні. При цьому захистом повинні бути охоплені контролери, приводи подачі, привід головного руху. Можлива також організація захисту другого рівня. Особливість систем управління 3-го класу, призначених для верстатів-напівавтоматів, що працюють в умовах дрібносерійного й одиничного виробництва, - можливість підготовки УП біля верстата за допомогою вбудованих засобів програмування. При цьому частка участі оператора в технологічному процесі максимальна. Системи управління даного класу володіють найбільшим набором функцій і засобів відображення ходу технологічного процесу. В даному випадку найбільш важливим є захист каналів передачі інформації між пристроями підготовки та відображення інформації та контролером. Для решти пристроїв достатньо захисту на функціональному рівні. Відмови систем управління 4-го класу, призначених для складних унікальних верстатів і верстатних модулів, в більшості випадків призводять до значних матеріальних втрат через брак дорогої продукції або через простой автоматичних систем, що працюють у відсутності оператора, який міг би запобігти простою верстата. Незахищена відмова СУ неминує призводити до поломки верстата. Запобігання великих втрат через відмову СУ виправдовує витрати на максимально повний захист. У СУ даного класу найбільш кращі види захисту більш високого рівня ієрархії.

В якості методу оцінки повноти захисту можна запропонувати метод, заснований на одному з необхідних властивостей системи управління - взаємозамінності функціональних пристроїв СУ. Сутність цього методу полягає в наступному. Після декомпозиції завдання управління на незалежні напрями поширення керуючого впливу вздовж кожного напрямку виділяються функціональні пристрої. Передбачається, що при закінченні розробки системи управління ієрархічна структура системи захисту вже відома [2]. Введемо поняття захищеної структури: захищена структура - це частина СУ, яка охоплена захистом.

Таким чином повнота захисту може оцінюватися по правильності та точності виконання функцій при внесенні спотворень в відтворений СУ керуючий вплив при проведенні робіт на перевірку обладнання

на геометричну або технологічну точність функціонування обладнання. Випробування проводяться по всьому набору функцій даної системи управління. За їх результатами виноситься висновок про повноту захисту. Якщо отримана оцінка задовольняє вимогам класу обладнання, для якого призначена дана система управління, то СУ рекомендується для подальшого застосування. Якщо оцінка незадовільна, то СУ допрацьовується методом проведення профілактичного контролю системи захисту для виявлення та усунення цих відмов. Профілактичний контроль виконується за допомогою імітації аварійного сигналу на вході системи захисту. Це дозволяє оцінити справність системи захисту не тільки в процесі періодичного обслуговування, але і при прийнятно-здавальних та інших випробуваннях обладнання у відповідності з затвердженим графіком на його технічне обслуговування. Зміна періодичності перевірок системи захисту дає можливість підвищити надійність всієї системи управління.

В технічній документації на систему управління технологічним обладнанням повинні бути сформульовані вимоги до системи захисту. Система захисту повинна передбачати: предаварійну та аварійну ситуацію на об'єкті управління, яка може виникнути при створенні вихідної керуючої інформації. Дана інформаційна система повинна мати три види спостереження: перше - попередження про відхилення параметрів роботи об'єкта без права відключення, друге - про відключення роботи об'єкта через конкретний термін часу, який спрацьовує при досягненні граничних параметрів функціонування обладнання, третє - при великих відхиленнях в роботі технологічного об'єкта коли виробляється аварійне відключення об'єкта з його частковою або повною зупинкою. В документації на систему управління необхідно навести повний перелік всіх видів захисту із зазначенням визначальних граничних параметрів:

- умов спрацювання системи захисту (визначальний параметр) та його допустимі відхилення;
- максимального часу необхідного для спрацювання системи захисту.

Висновки

Проведено оцінку повноти захисту для технологічного обладнання з різноманітною складністю, яка дозволяє підійти до вирішення задачі синтезу захисту та оптимізувати його. Запропоновано метод оцінки повноти захисту.

Проаналізовані:

1. режими захисту, як всієї системи управління, так і визначення аварійних ситуацій по каналах;
2. залежність функції ефективності системи управління від визначень допустимих відхилень вибраних параметрів функціонування обладнання;
3. система перетворень для визначення допустимих відхилень у роботі технологічного обладнання.

Ці вимоги дозволять підвищити ефективність керування промисловим технологічним обладнанням.

Література

1. Толбатов В.А. Методологічні основи вибору критерію параметричної надійності електричних систем управління металорізальним обладнанням / В.А. Толбатов, А.В. Толбатов // Вісник СумДУ. Серія технічні науки. – 2010. – №1. – С.37-45.

2. Толбатов В.А. Основні принципи організації захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління / В.А. Толбатов, О.А. Добророднов, А.В. Толбатов, О.Б. В'юненко // Вісник ХНУ. Серія технічні науки. – 2015. – №3 (225). – С.46-50.

3. Толбатов В.А. Інженерний синтез за критерієм надійності електричних систем керування металорізальним обладнанням із жорсткою логікою / В.А. Толбатов, А.В. Толбатов, С.В. Толбатов // Вісник СумДУ. Серія технічні науки. – 2011. – №2. – С.48-54.

4. Толбатов В.А. Техніко-економічне обґрунтування побудови систем управління підвищеної надійності / В.А. Толбатов, А.В. Толбатов, С.В. Толбатов // Вісник СумДУ. Серія технічні науки. – 2012. – №3. – С.68-71.

5. Tolbatov V.A., Tolbatov A.V. Tolbatov S.V. Dobrorodnov O.A. Information technology of the work complexity optimization for metalworking machinery with flexible logic operations' dynamics analysis. // International scientific-technical magazine – Measuring and computing devices in technological processes. Hmelnytskyi.-2014.-№3 P.132-135.

References

1. Tolbatov V.A., Tolbatov A.V. Metodologichni osnovy` vy`boru kry`teriyu parametry`chnoyi nadiynosti elektry`chny`x sy`stem upravlinnya metalorizal`ny`m obladnannnyam. // Visny`k SumDU. Seriya texnichni nauky`. -2010.-№1.-S.37-45.

2. Tolbatov V.A. Osnovni pryntsyipy orhanizatsiyi zakhystu tekhnolohichnoho obladnannya vid vidmov u systemi upravlinnya / V.A. Tolbatov, O.A. Dobrorodnov, A.V. Tolbatov, O.B. V`yunenko // Visnyk KhNU. Seriya tekhnichni nauky. – 2015. – №3 (225). – С.46-50.

3. Tolbatov V.A., Tolbatov A.V., Tolbatov S.V. Inzhenerny`j sy`ntez za kry`teriyem nadiynosti elektry`chny`x sy`stem keruvannya metalorizal`ny`m obladnannnyam iz zhorstkoyu logikoyu. // Visny`k SumDU. Seriya texnichni nauky`. -2011.-№2.-S.48-54.

4. Tolbatov V.A., Tolbatov A.V., Tolbatov S.V. Texniko-ekonomichne obrgruntuvannya pobudovy` sy`stem upravlinnya pidvy`shhenoyi nadiynosti. // Visny`k SumDU. Seriya texnichni nauky`. -2012.-№3.-S.68-71.

5. Tolbatov V.A., Tolbatov A.V. Tolbatov S.V. Dobrorodnov O.A. Information technology of the work complexity optimization for metalworking machinery with flexible logic operations' dynamics analysis. // International scientific-technical magazine – Measuring and computing devices in technological processes. Hmelnytskyi.-2014.-№3 P.132-135.

Зміст

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТРОЛОГІЇ, ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ	
В.Т. КОНДРАТОВ. ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ	9
С.В. БАБАК. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ	13
Т. М. НАРИТНИК, В.Я. КАЗІМІРЕНКО, О.А. КОРИТОВА, Б.Ю. НАБОКА, В.Г. САЙКО. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ БЕЗПРОВОДОВОГО ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ	16
А.Д. КУПКО, В.В. ТЕРЕЩЕНКО. ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЭТАЛОНА КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	19
В.А. ТОЛБАТОВ, А.В. ТОЛБАТОВ, О.Б. В'ЮНЕНКО, С.В. ТОЛБАТОВ, О.А. ДОБРОРОДНОВ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОВНОТИ ЗАХИСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ВІД ВІДМОВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ	22
В.А. ВЫШИНСКИЙ. О ПРОБЛЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СРЕДСТВАХ ЕЕ ОБРАБОТКИ НА НАНО УРОВНЕ	25
І.В. ТРОЦИШИН, Г.Ю. ШОКОТЬКО, Н.І. ТРОЦИШИНА. КВАНТОВА ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА АМПЛІТУДИ РАДІОСИГНАЛІВ	27
О.К. ЯНОВИЦЬКИЙ, О.С. ЯНОВИЦЬКИЙ, В.Ф. ДЗЯБУРА. РОЗВИТОК РАДІОСИСТЕМ БЛИЖНЬОЇ НАВІГАЦІЇ В УКРАЇНІ	30
Є.О. ЗАЙЦЕВ, В.Є. СИДОРЧУК, І.В. СИДОРЧУК, А.М. ШПИЛЬКА. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ КОМПОНЕНТ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ	32
ОПТИЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ	
В.В. СТРЕЛЬБИЦКИЙ. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ВИБРООБРАБОТКЕ	35
Й.Й. БЛИНСЬКИЙ, М.О. СТАСЮК. АНАЛІЗ ПОХИБОК ДОПЛЕРІВСЬКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИТРАТОМІРА	36
Й.Й. БЛИНСЬКИЙ, М.В. ГЛАДИШЕВСЬКИЙ. МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ШВИДКОСТІ ПОТОКУ	37
Й.Й. БЛИНСЬКИЙ, І.В. СУХОЦЬКА. ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАЛОГАБАРИТНИХ ОБ'ЄКТІВ СКЛАДНОЇ ФОРМИ	40
Г.О. КОРОГОД. ПІДВИЩЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗПЛАВУ СКЛА	41
А.О. ЗАПОРОЖЕЦЬ. ЕКСТРЕМАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ «ПОВІТРЯ-ПАЛИВО» В КОТЛОАГРЕГАТАХ МАЛОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ	43
С.Г. ОРЛОВСКАЯ, Ф.Ф. КАРИМОВА, М.С. ШКОРОПАДО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ДИАМЕТРА ГОРЯЩИХ КАПЕЛЬ	44
С.В. БАБАК, И.В. БОГАЧЕВ. ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗЫ ФРОНТА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ	46
С.Г. ОРЛОВСКАЯ, М.С. ШКОРОПАДО, Ю.А. ШЕВЧЕНКО. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ОКИСЛЕНИИ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ	48
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТА РАДІОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ	
Й.Й. БЛИНСЬКИЙ, О.П. КЕРСОВ. МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ РІЗНИЦІ ФАЗ У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ	51
К.Л. ГОРЯЩЕНКО. ВИБІР ОПОРНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ЗАДАЧІ ФАЗОВОЇ ДАЛЬНОМЕТРІЇ ..	52
А.О. СЕМЕНОВ. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ПОРТРЕТІВ ГЕНЕРАТОРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ НА ОСНОВІ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР З ВІД'ЄМНОЮ ПРОВІДНІСТЮ	54
Г.Г. БОРТНИК, М.В. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, Н.О. ПУНЧЕНКО. ЦИФРОВИЙ АНАЛІЗАТОР ВЧ-СИГНАЛІВ	57
В.Б. БАЛЯР. ИЗМЕРЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ В СТАНДАРТЕ DVB-S2	58
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ	
А.П. ПОНОМАРЕНКО, С.С. КОВАЛЬЧУК. СУЧАСНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ	59
Н.Н. СУЛИМА. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В БЮДЖЕТНЫХ СИСТЕМАХ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	62
Ю.Н. ХАРЛАМОВА. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБЪЕКТА ВТОРОГО ПОРЯДКА	63

БІОМЕДИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ

Й.Й. БЛИНСЬКИЙ, А.Б. ГУРАЛЬНИК. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОБРОБКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ	65
Я.В. САВЕНКО, Ф.М. РЕПА. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЯХ	66

ОБМІН ПРАКТИЧНИМ ДОСВІДОМ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ

О.М. ЛЄБЄДЄВ. ТЕХНОЛОГІЯ КОМПОЗИТИНГУ В ЦИФРОВОМУ КІНЕМАТОГРАФІ	68
Н.С. САМУСЬ., М.О. ПАТЛАЄНКО, О.В. ОШАРОВСЬКА. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ ПРИ КОДУВАННІ ГЕОМЕТРІЇ СІТКОВИХ 3D ОБ'ЄКТІВ	70
О.М. ТИЩУК, О.М. ТИЩУК. АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИКЛАДІ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ	71
Н.В. ГЛУХОВА. РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ	73
В.В. ПИЛЯВСКИЙ. ПРО ВІРНІСТЬ КОЛЬОРОВІТВОРЕННЯ ТА КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ	74
О.І. ПОЛКАРОВСЬКИХ, Л.В. КАРПОВА, І.В. ГУЛА. ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА, ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ	75
О.І. ПОЛКАРОВСЬКИХ. ЦИФРОВІ СИНТЕЗАТОРИ ПРЯМОГО СИНТЕЗУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ФОТОНІКИ	76
Н.И. ЕВТУШЕНКО, А.О. ЧЕПОК. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ	77
В.М. КИЧАК, В.В. КИЧАК. ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ПЕРЕХОДІВ ДЖОЗЕФСОНА	80

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

V.I. TIKHONOV, A. TANER. THE SCHEME OF TIME-FREQUENCY SCHEDULING FOR OFDM RADIO CHANNEL WITH I/Q-PHASE MODULATION	82
O.V. TYKHONOVA. THE PRINCIPLE OF MULTIMEDIA DATA FLOW AGGREGATION IN PACKET BASED NETWORK	83
Ю.М. БОЙКО, О.І. ЄРЬОМЕНКО. ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ІЗ ЕФЕКТИВНИМ КОДУВАННЯМ	84
А.Н. ДЕГТЯРЕВ, И.Л. АФОНИН. ТЕЛЕФОННЫЙ СКРЕМБЛЕР ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	87
О.Б. ГОЛЕВИЧ, Л.О. КОВТУН, О.С. ПИВОВАР, І.В. ТРОЦИШИН. АНСАМБЛІ ХАОТИЧНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ДІЇ СИСТЕМНИХ ЗАВАД У НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ	91
А.Г. ЛОЖКОВСКИЙ. ДОСТОВЕРНОСТЬ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК QOS ПРИ САМОПОДОБНОМ ТРАФИКЕ	93
А.Б. КОХАНОВ, М.Ю. ЛЕВКОВСКАЯ. СПЕКТР СИГНАЛА С ОДНОПОЛОСНОЙ КВАДРАТУРНОЙ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ	94
С.И. ЛЫСЕНКО. АНАЛИЗ ПРИЧИН ИСКАЖЕНИЙ ТАЙМЕРНЫХ СИГНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО КАНАЛАМ ГТС	97
Ю.С. ГОРОХОВ, Н.В. ЗАХАРЧЕНКО, В.В. КОРЧИНСКИЙ, Б.К. РАДЗИМОВСКИЙ. ПРЯМОЕ РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ТАЙМЕРНЫХ СИГНАЛОВ С БИНАРНОЙ ФАЗОВОЙ ДЕМОДУЛЯЦИЕЙ	99
Д.В. МИХАЛЕВСЬКИЙ, С.С. НАУГОЛЬНИХ. АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖ	102
В.С. БЄЛОВ, А.С. БЄЛОВ. ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ФАЗОВОГО ЗСУВУ В БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ЦИФРОВИХ МОДУЛЯЦІЯХ	103